

Zertifikat*certificate***sichere Arbeitslast***safe working load***Zertifikat Nr.***certificate no.*

2026/02-01

Datum*date*

11.02.2026

Zertifikatinhaber*certificate holder***PohlCon GmbH**

Nobelstraße 51
12057 Berlin
Deutschland

Geprüft nach*tested in accordance to*

DIN EN 61537

Zertifiziertes Produkt*certified product***Tragelement***item***Bezeichnung***description***Typ***type***Kabeltragsysteme***cable management systems***Kabelrinne RGM 60, 60 mm Holmhöhe***cable tray RGM, 60 mm rail height***RGM 60****Werkstoff***material*

S = Stahl EN 10346 1.0917 + Z275 MA (C oder O)

F = Stahl EN 10130 1.0330, DIN EN ISO 1461 - t Zn o

E = Stahl EN 10088-2 1.4301

E4 = Stahl DIN EN 10088-2 1.4404 / 1.4571

Anlagen / attachments

03

Dem Zertifikat liegt unsere Prüfordnung zugrunde und es besteht die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our testing regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be put on the market have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

PohlCon GmbH

Nobelstraße 51

12057 Berlin

T +49 30 68283-041 F +49 30 68283-383

www.pohlcon.com

Zertifikat

certificate

Anlage

attachment

01**Zertifikat Nr.**


certificate no.

2026/02-01

Datum

date

11.02.2026

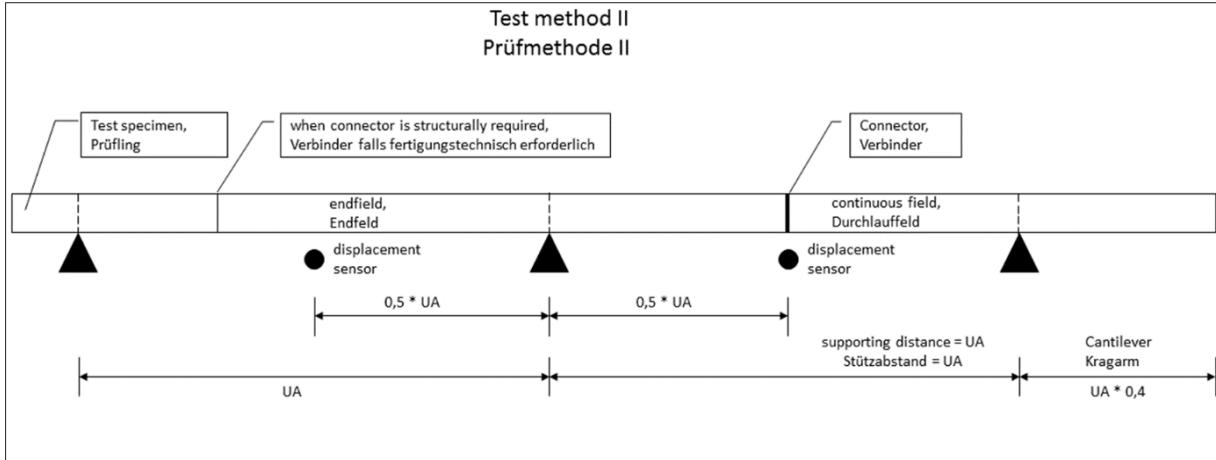

Artikel	Stützweite	sichere Arbeitslast (SAL)
item	support distance	safe working load (SWL)
RGM 60 in S, F, E, E4	1,2 m	1615 N/m
	1,5 m	1325 N/m
	2,4 m	458 N/m

Hinweis: Bei der sicheren Arbeitslast (SAL) ist bereits ein Sicherheitsfaktor von 1,7 (in Anlehnung an die DIN EN 61537)

note: A safety factor of 1.7 (based on DIN EN 61537) is already taken into account for the safe working load (SWL).



Nobelstraße 51

12057 Berlin

+49 30 68283-041 F +49 30 68283-383

www.pohlcon.com

Zertifikat

certificate

Anlage

attachment

03**Zertifikat Nr.**


certificate no.

2026/02-01

Datum

date

11.02.2026

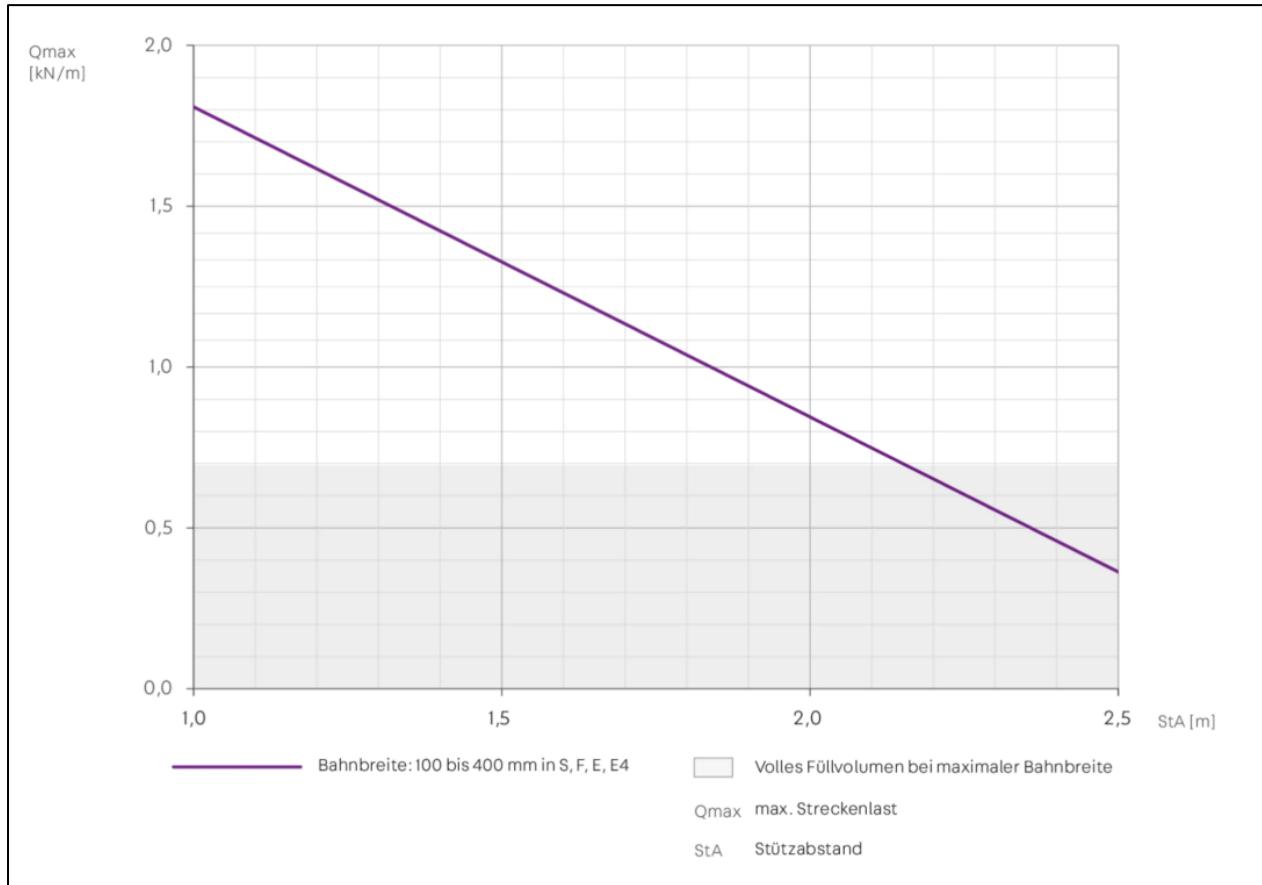**PohlCon GmbH**

Nobelstraße 51

12057 Berlin

+49 30 68283-041 *Fil* +49 30 68283-383

www.pohlcon.com