


Zespół do wbudowania ze stali nierdzewnej z ramką Wykonanie okrągłe

Instrukcja montażu



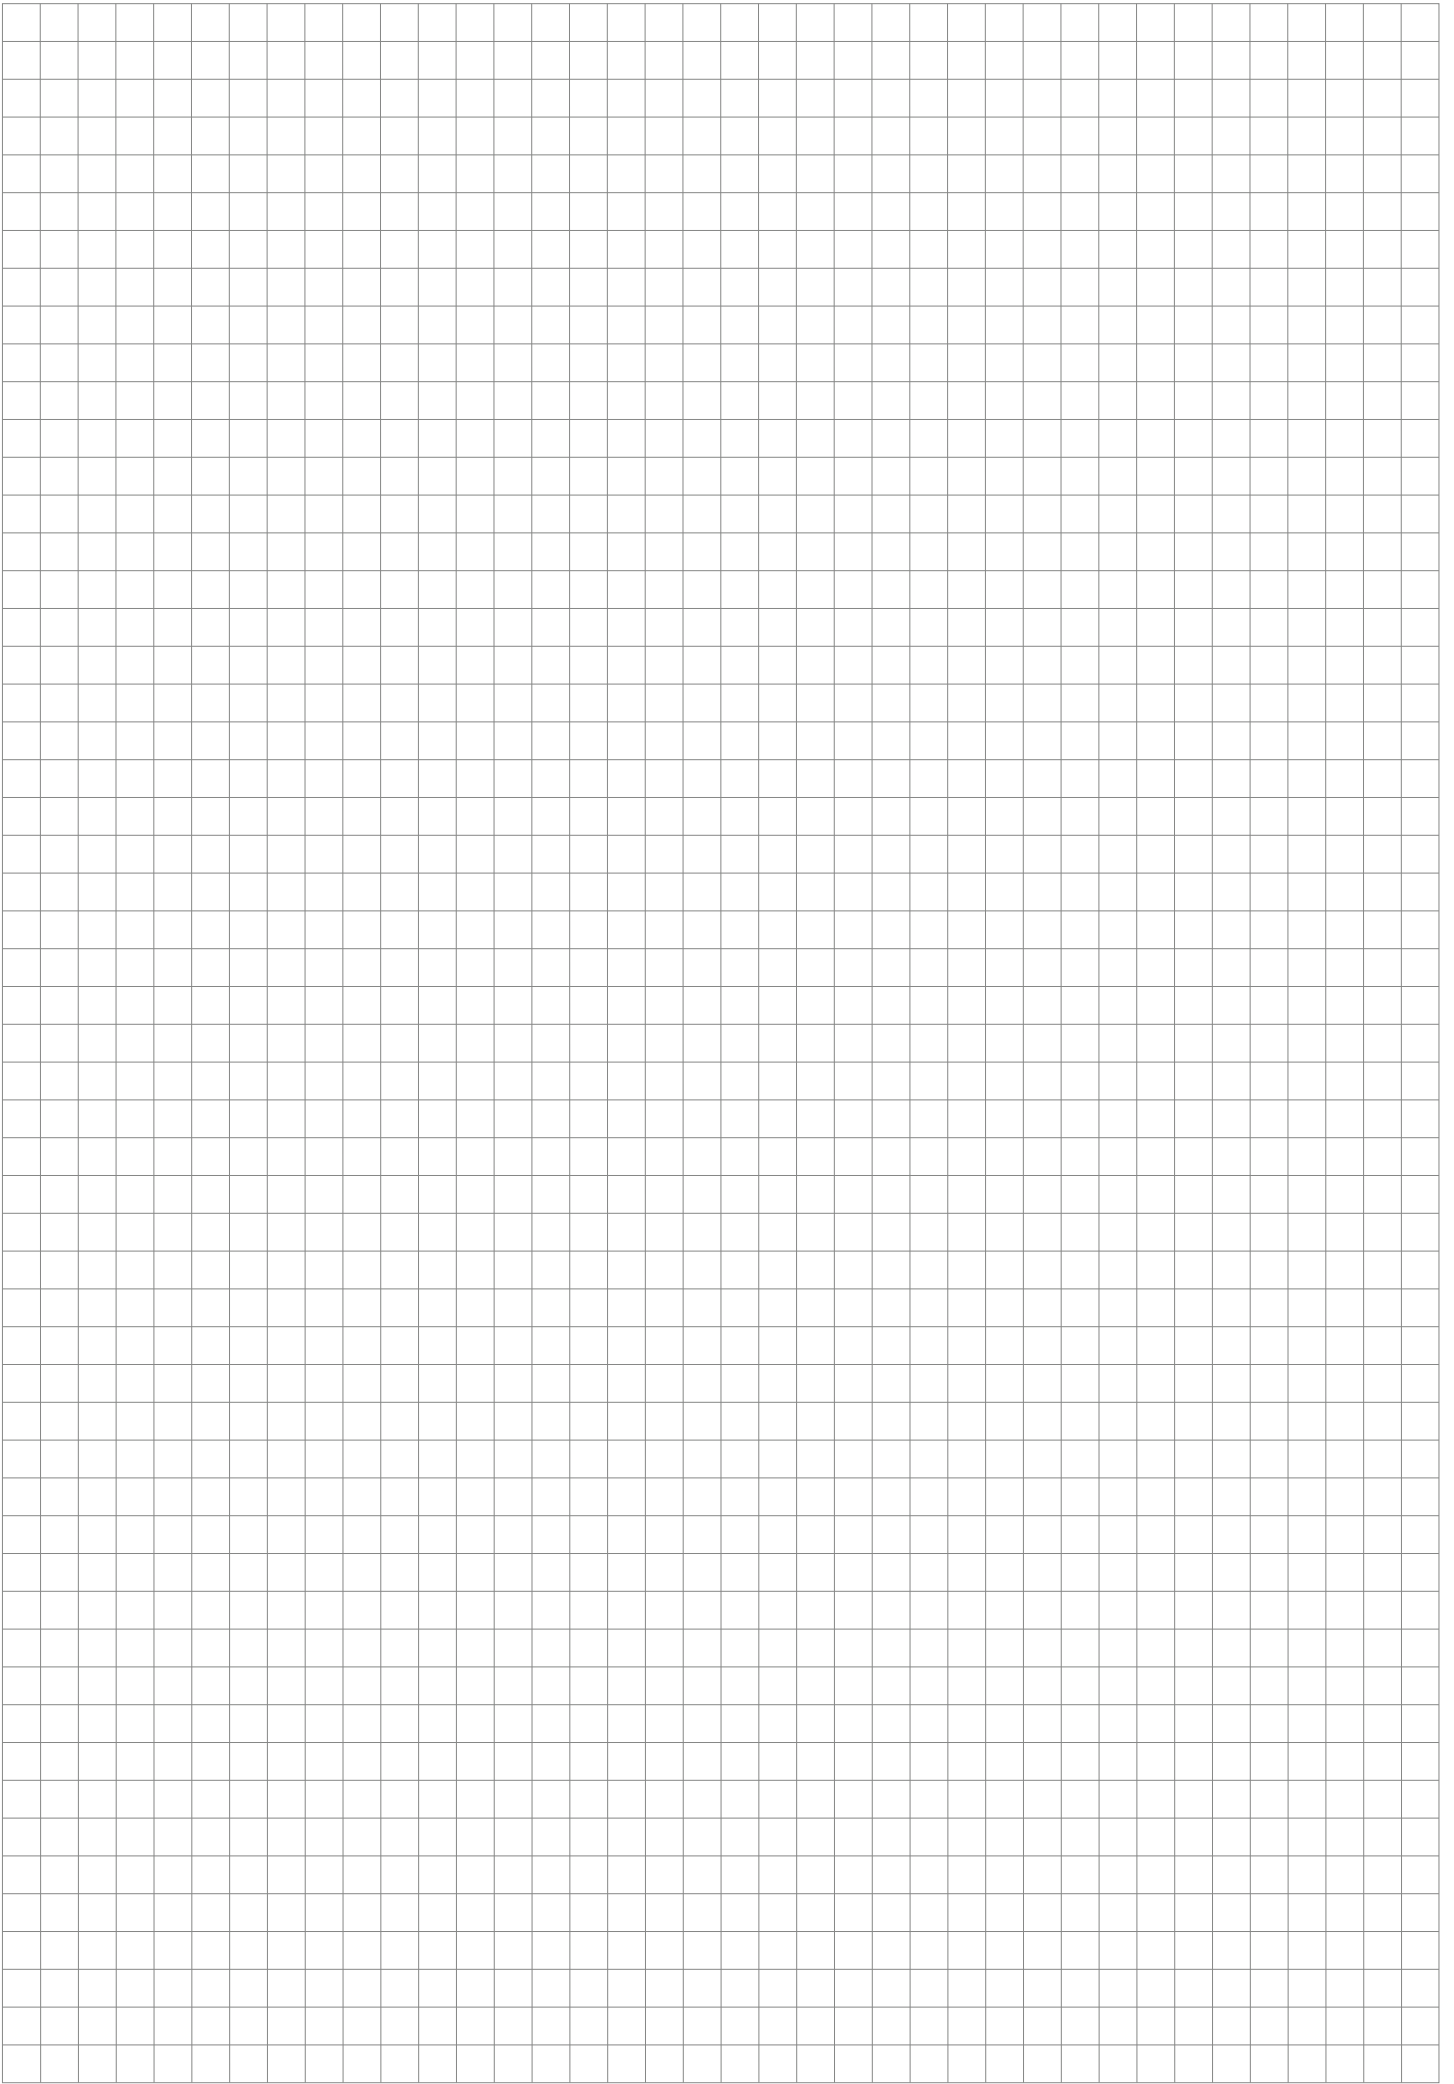


Zespół do wbudowania ze stali nierdzewnej z ramką | Wykonanie okrągłe

Instrukcja montażu




Okrągły zespół do wbudowania wykonany ze stali szlachetnej z ramką zabezpieczającą dywan lub wykładzinę. Średnica zewnętrzna ramki wynosi 330 mm. Zespół przeznaczony do podłogi podwójnej lub technicznej. Montaż zatrzaskowy puszek instalacyjnych w zakresie od 40 do 80 mm. Pokrywa uchylna umożliwia montaż wykończenia podłogi o grubości do 12 mm.

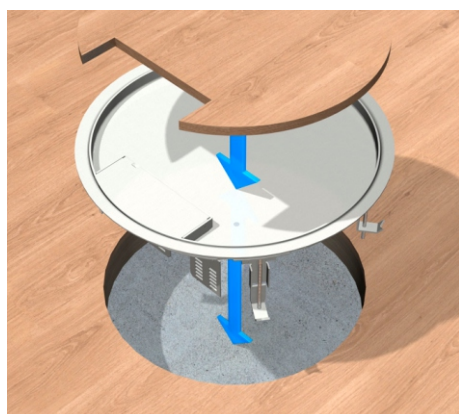

1 | Jednostka

Zespół UEKDD R E umożliwia montaż do 3 puszek instalacyjnych. Odpowiednio docięte wypełnienie parkietowe wkleić w pokrywie zespołu.

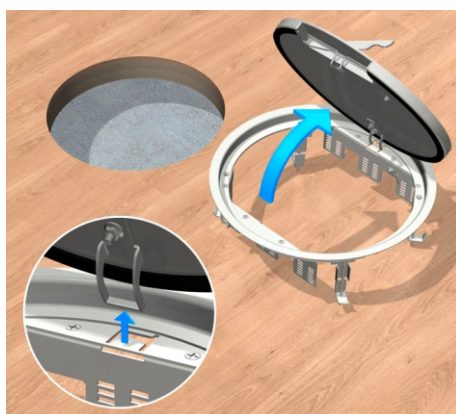

2 | Usuwanie pokrywy

Otworzyć pokrywę za pomocą samozamykającej się dźwigni umieszczonej za wyprowadzeniem kablowym. Pokrywę zdjąć unosząc do góry, jednocześnie wypinając z zawiasu.



3 | Montaż łapek mocujących

Łapki zamocować w prawidłowej pozycji za pomocą śrub krzyżakowych w prowadnicach, a następnie mocno dokręcić. Odpowiednio zamocowane łapki mocujące zapewniają stabilne zainstalowanie zespołu.



4 | Gumowa uszczelka / Puszka instalacyjna


Dostarczana kaseta (pokrywa) wyposażona jest fabrycznie w gumową uszczelkę pełniącą funkcję izolacji akustyczakustycznej zespołu.

Puszkę instalacyjną umieścić w jednostce najniżej jak to możliwe. Podczas korzystania z wtyczek o wysokości $H=35$ mm, minimalna wysokość głębokości montażowej nie może być mniejsza niż $H_{min}=85$ mm.



5 | Pokrywa

Umieścić pokrywę w ramie, a następnie wykonać kablowe połączenie wyrównawcze pomiędzy pokrywą i kasetą. Za pomocą dźwigni otworzyć wyprowadzenie kablów, a następnie przekręcając osiowo blokadę zamknięcia zabezpieczyć wyprowadzenie kablów.

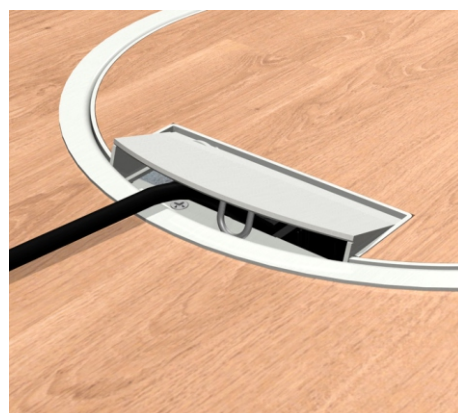

6 | Wyprowadzenie kablów

Kable przeprowadzić przez zabezpieczony blokadą wylot kablów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-UFS-UEKDD-R-PL | 12-2013 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH

Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.

Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl