


Zespół do wbudowania ze stali nierdzewnej z ramką Wykonanie czworokątne

Instrukcja montażu




Zespół do wbudowania ze stali nierdzewnej z ramką | Wykonanie czworokątne

Instrukcja montażu

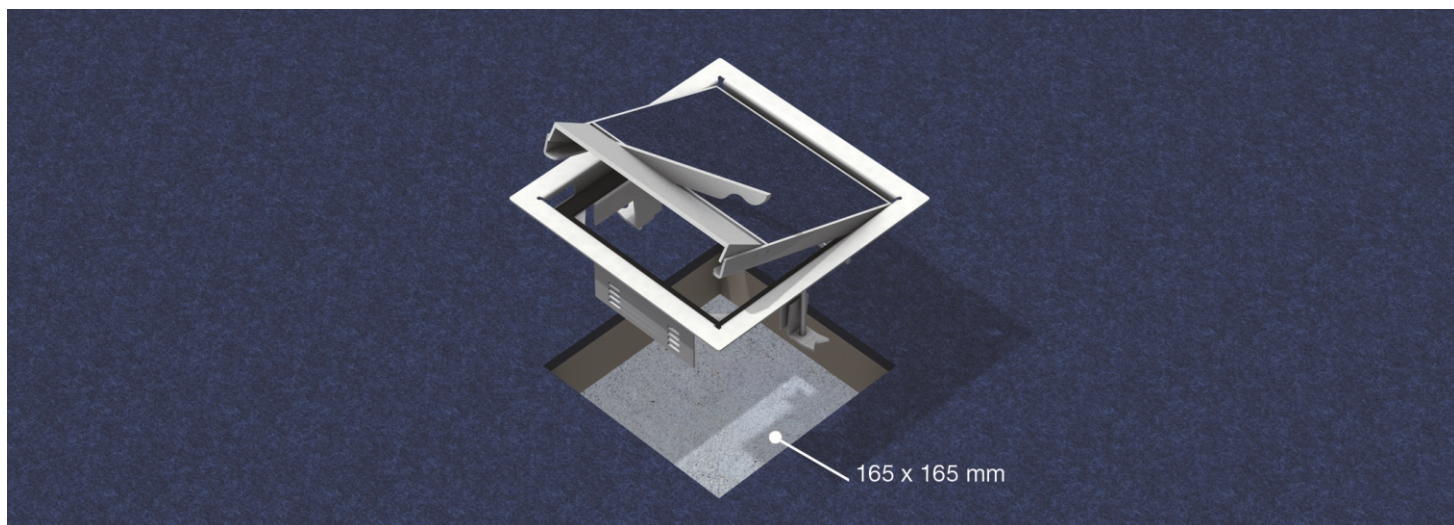


Czworokątny zespół do wbudowania wykonany ze stali szlachetnej z ramką zabezpieczającą dywan lub wykładzinę. Wymiary zewnętrzne ramki wynoszą 187x187 mm. Zespół przeznaczony do podłogi podwójnej lub technicznej. Pokrywa uchylna umożliwia montaż wypełnień o grubości od 12 do 22 mm.

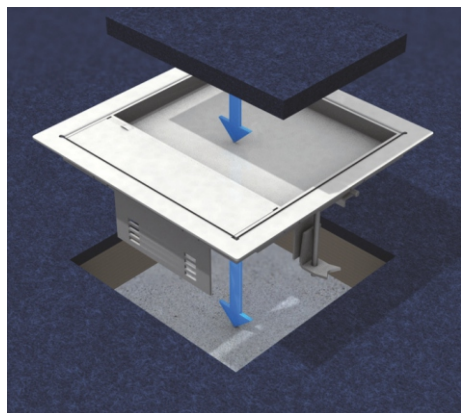


1 | Jednostka

Zespół do wbudowania UEKDD1-2 V E z wyprowadzeniem kablowym, z możliwością montażu puszek instalacyjnych umieścić w otworze podłogi podwójnej lub technicznej.

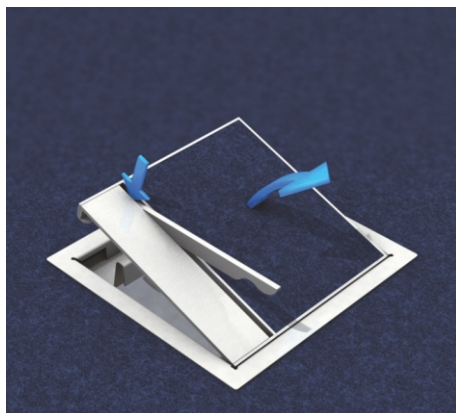


2 | Dźwignia otwierania

Nacisnąć samozamykającą się dźwignię znajdującą się za wyprowadzeniem kablowym. Całkowite usunięcie kasety odbywa się poprzez boczne uniesienie pokrywy i wypięcie jej z zawiasu.

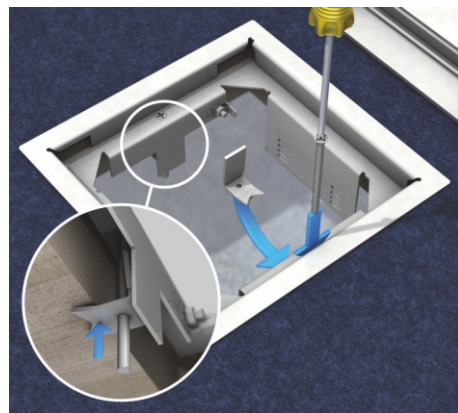


3 | Montaż łapek mocujących

Łapki o odpowiednio dobranej długości zamocować w prawidłowej pozycji za pomocą śrub krzyżakowych, a następnie dokręcić. Odpowiednio zamocowane łapki mocujące zapewniają stabilne zamocowanie zespołu.

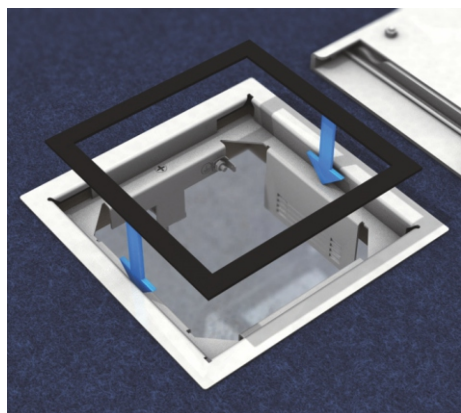


4 | Gumowa uszczelka

Samoprzylepną gumową uszczelkę nakleić na wewnętrzną stronę obramowania jednostki. Prawdłowo zamontowana uszczelka zapewnia utworzenie izolacji akustycznej zespołu.

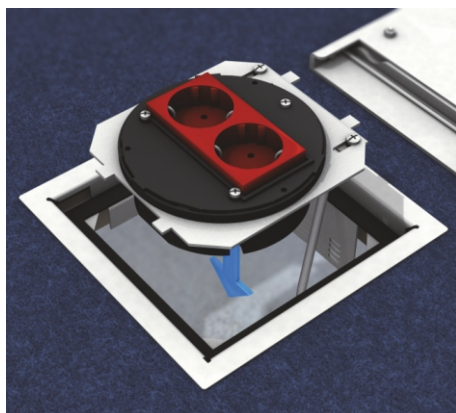

5 | Montaż puszek instalacyjnych

Płytkę montażową wyposażoną w puszki instalacyjne wraz z osprzętem umieścić w jednostce. Przechylając płytkę zainstalować w otworach montażowych ramki w jak najniższej pozycji. Stopniowa regulacja instalacji płytki montażowej wynosi 20 mm.

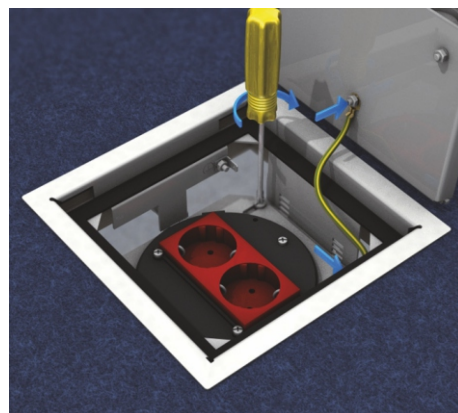

6 | Uziemienie


Zapewnienie utrzymania ciągłości potencjału realizuje się poprzez montaż połączenia mostkowego wykonanego z odpowiedniego przewodu łączącego pokrywę zespołu z płytką montażową.

Zespół do wbudowania ze stali nierdzewnej z ramką | Wykonanie czworokątne

Instrukcja montażu




Czworokątny zespół do wbudowania wykonany ze stali szlachetnej z ramką zabezpieczającą dywan lub wykładzinę. Wymiary zewnętrzne ramek wynoszą 284x284 mm lub 284x211 mm. Zespoły przeznaczone do podłogi podwójnej lub technicznej. Montaż zatrzaskowy puszki instalacyjnej w zakresie od 40 do 80 mm. Pokrywa uchylna umożliwia montaż wykończenia podłogi o grubości od 12 do 22 mm.

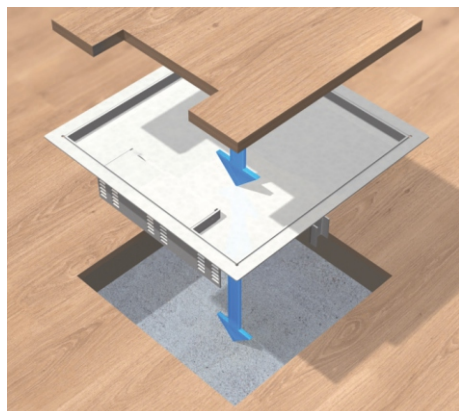


1 | Jednostka

Zespół UEKDD V E umożliwia montaż do 3 puszek instalacyjnych. Odpowiednio docięte wypełnienie parkietowe wkleić w pokrywie zespołu.

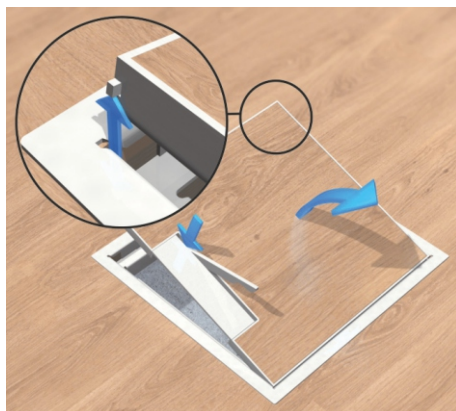


2 | Usuwanie pokrywy

Otworzyć pokrywę za pomocą samozamykającej się dźwigni umieszczonej za wyprowadzeniem kablówym. Pokrywę zdjąć unosząc i wypinając jeden jej bok z zawiasu.

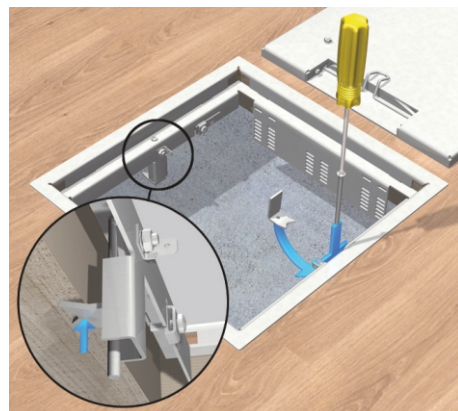

3 | Montaż łapek mocujących


Łapki zamocować w prawidłowej pozycji za pomocą śrub krzyżakowych w prowadnicach, a następnie mocno dokręcić. Odpowiednio zamocowane łapki mocujące zapewniają stabilne zainstalowanie zespołu.

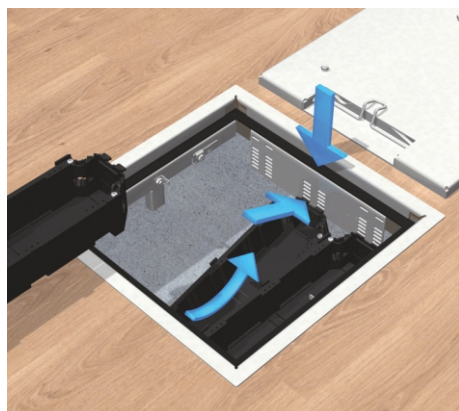

4 | Gumowa uszczelka / Puszka instalacyjna

Samoprzylepną gumową uszczelkę nakleić na wewnętrzną stronę obramowania jednostki. Prawidłowo zamontowana uszczelka zapewnia utworzenie izolacji akustycznej zespołu.

Puszkę instalacyjną umieścić w jednostce najniżej jak to możliwe. Podczas korzystania z wtyczek o wysokości $H=35$ mm, minimalna wysokość głębokości montażowej nie może być mniejsza niż $H_{min}=91$ mm.

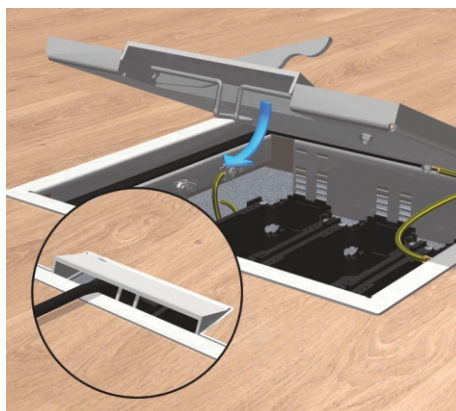

5 | Wyprowadzenie kablów

Za pomocą dźwigni otworzyć wyprowadzenie kablów, a następnie przekraczając osiowo blokadę zamknięcia zabezpieczyć wyprowadzenie kablów.



6 | Uziemienie

Zapewnienie utrzymania ciągłości potencjału realizuje się poprzez montaż połączenia mostkowego wykonanego z odpowiedniego przewodu łączącego pokrywę zespołu z ramką montażową.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i powielanie elektroniczne wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Zastrzega się możliwość błędów i modyfikacji technicznych. Jakakolwiek odpowiedzialność wydawcy, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona. Wraz z publikacją niniejszego dokumentu wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.

© PohlCon | PC-LIT-MA-UEKDD-V-PL | 01-2019 | X.X. | 08-2026

PohlCon GmbH

Nobelstraße 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-04

www.pohlcon.com

PohlCon Polska Sp. z o. o.

Ul. Innowacyjna 4
95-050 Konstantynów Łódzki

Tel.: +48 601 524 818

www.pohlcon.pl