


## STD-A

### Deckelerhöhung

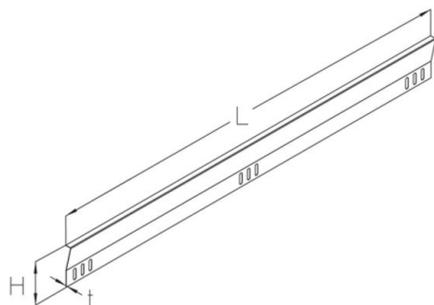

Zur Verschraubung des STD-A mit der LGG 60 werden drei KLS 8X16 benötigt. Zur Verschraubung des STD-A mit der STU 50 und STU 60 werden drei KLS 10X20 benötigt. Zum Befestigen des Rinnendeckels (RD) am STD-A werden in Verbindung mit der sendzimirverzinkten Variante drei BS 4.2X13GV benötigt. Zum Befestigen des Rinnendeckels (RD) am STD-A werden in Verbindung mit der feuerverzinkten oder der Edelstahlvariante drei BLS 3.9X13E benötigt. Der Rinnendeckel sowie das Befestigungszubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Für einen Deckel ST-RD mit 3000 mm Länge werden 4x Stück STD-A benötigt. Bitte achten Sie auf die entsprechende Anzahl des Befestigungszubehöres.

#### Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	L	t	G
STD-A 150S	150 mm	1500 mm	1,00 mm	1,98 kg
STD-A 180S	180 mm	1500 mm	1,00 mm	2,33 kg

#### Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	L	t	G
STD-A 150F	150 mm	1500 mm	1,00 mm	2,12 kg
STD-A 180F	180 mm	1500 mm	1,00 mm	2,50 kg

#### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	L	t	G
STD-A 150E	150 mm	1500 mm	1,00 mm	2,01 kg
STD-A 180E	180 mm	1500 mm	1,00 mm	2,37 kg






H: Höhe

Seite 1



L: Länge  
t: Materialstärke  
G: Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

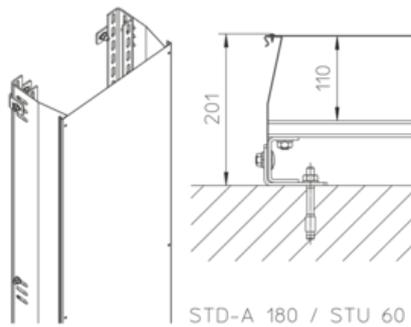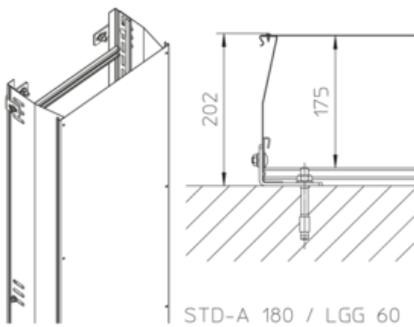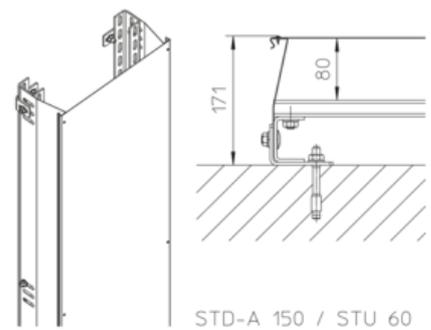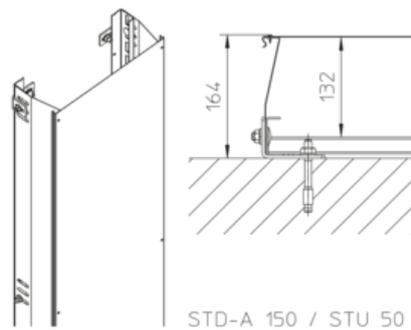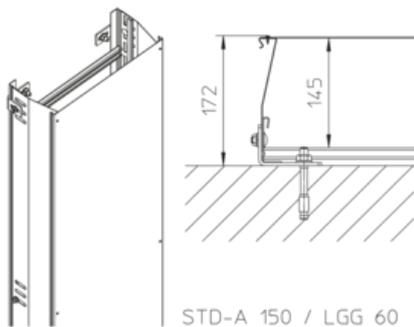

## OPTIONALES ZUBEHÖR

ST-RD, KLS, BS, BLS

